


$$\begin{array}{r} 4750 - 4 \\ \hline \end{array}$$


凡 例		名 称	
マン ホ ー ル （ 人 孔 ）	●	標準	1号マンホール（内径90cm）
	○	標準	2号マンホール（内径120cm）
	①	標準	3号マンホール（内径150cm）
	②	標準	4号マンホール（内径180cm）
	③	標準	5号マンホール（内径210×120cm）
	④	標準	6号マンホール（内径260×120cm）
	⑤	標準	7号マンホール（内径300×120cm）
	⑥	標準	8号マンホール（内径75cm）
	⑦	標準	1号マンホール（内径90cm）
	⑧	標準	2号マンホール（内径120cm）
	⑨	標準	3号マンホール（内径150cm）
	⑩	標準	4号マンホール（内径180cm）
	⑪	標準	5号マンホール（内径90×60cm）
	⑫	特殊	特1号マンホール（内径90×60cm）
	⑬	特殊	特2号マンホール（内径120×120cm）
	⑭	特殊	特3号マンホール（内径150×120cm）
	⑮	特殊	特4号マンホール（内径180×120cm）
	⑯	特殊	特5号マンホール（内径30cm）
	□	特殊	特殊マンホール
	□	特殊	分岐マンホール
	□	特殊	円形特殊人孔
	□	特殊	矩形特殊人孔
	○	特殊	特殊マンホール（暫使用）
	○	機能	機能付マンホール（内径120×90cm）
	△	機能	機能付マンホール（内径90×60cm）
	△	機能	マンホール（上流）
	△	機能	マンホール（中流）
	△	機能	マンホール（下流）
	△	機能	分岐マンホール（下流）
	△	機能	分岐マンホール（下流）
△	機能	分岐矩形マンホール（内径180×120cm）	
△	機能	分岐矩形マンホール（下流）	
☆	機能	ゴミ入孔	
△	機能	取入口、社上、局舎管理入部等	
△	機能	取入部、マンホールへの入部または流出部	
△	機能	取入部入管上部又は取入部管区分点	
△	機能	空管	
△	機能	雨水	
△	機能	排水	
△	機能	点検口（清掃口含む）	
△	機能	下方向調節部	
注）マンホール、変化点及び接合点の色は 管渠により異なる。			
管	→	合流管線	
	→	汚水幹線	
	→	雨水幹線	
	→	雨水幹線（しり果）	
	→	雨水柱管（柱線）	
	→	合流幹線	
	→	合流幹線（市町村）	
	→	汚水幹線	
	→	雨水幹線（市町村）	
	→	雨水幹線	
	→	雨水幹線（市町村）	
	→	清流管線	
	→	雨水柱管（幹線）	
	→	清流管又はポンプからの放流線	
	渠	→	合流正逆管線
→		汚水正逆管線	
→		雨水正逆管線	
→		合流正逆管線	
→		合流正逆管線（市町村）	
→		汚水正逆管線	
→		雨水正逆管線（市町村）	
→		雨水正逆管線	
→		雨水正逆管線（市町村）	
→		再生水管（中水道）	
→		光ファイバーケーブル連続線	
→		その他	
→		取入れ線	
→		側分	
→		汚水管（幹線）	
溝 及 び 取 付 管	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
	→	雨水管（幹線）	
管 渠 断 面	□	矩形汚水溝	
	□	矩形雨水溝	
	□	円形汚水溝	
	□	円形雨水溝	
	□	取付管（色は溝と同色である）	
	○	円形	
	○	溝口	
	○	溝口（円形）	
	○	しり型（U型溝）	
	○	直列（矩形）	
	○	横断面	
	○	共同溝	
	○	側溝	
	○	その他	
	○	台形	
行 政 境 域	○	円形横断（矩形）	
	○	円形横断（円形）	
	○	矩形横断（矩形）	
	○	矩形横断（円形）	
	○	円形横断（矩形）	
	○	円形横断（円形）	
	○	共同溝	
	○	インバータ施設	
	○	総排水	
	○	空管	
	○	虹橋・下流橋	
	○	処理区域	
	○	処理区名	
	○	処理場	
	○	処理場名	
そ の 他	○	新設記号（色は管渠、人孔と同色である）	
	○	新設記号（色は管渠、人孔と同じである）	
	○	特定管渠	

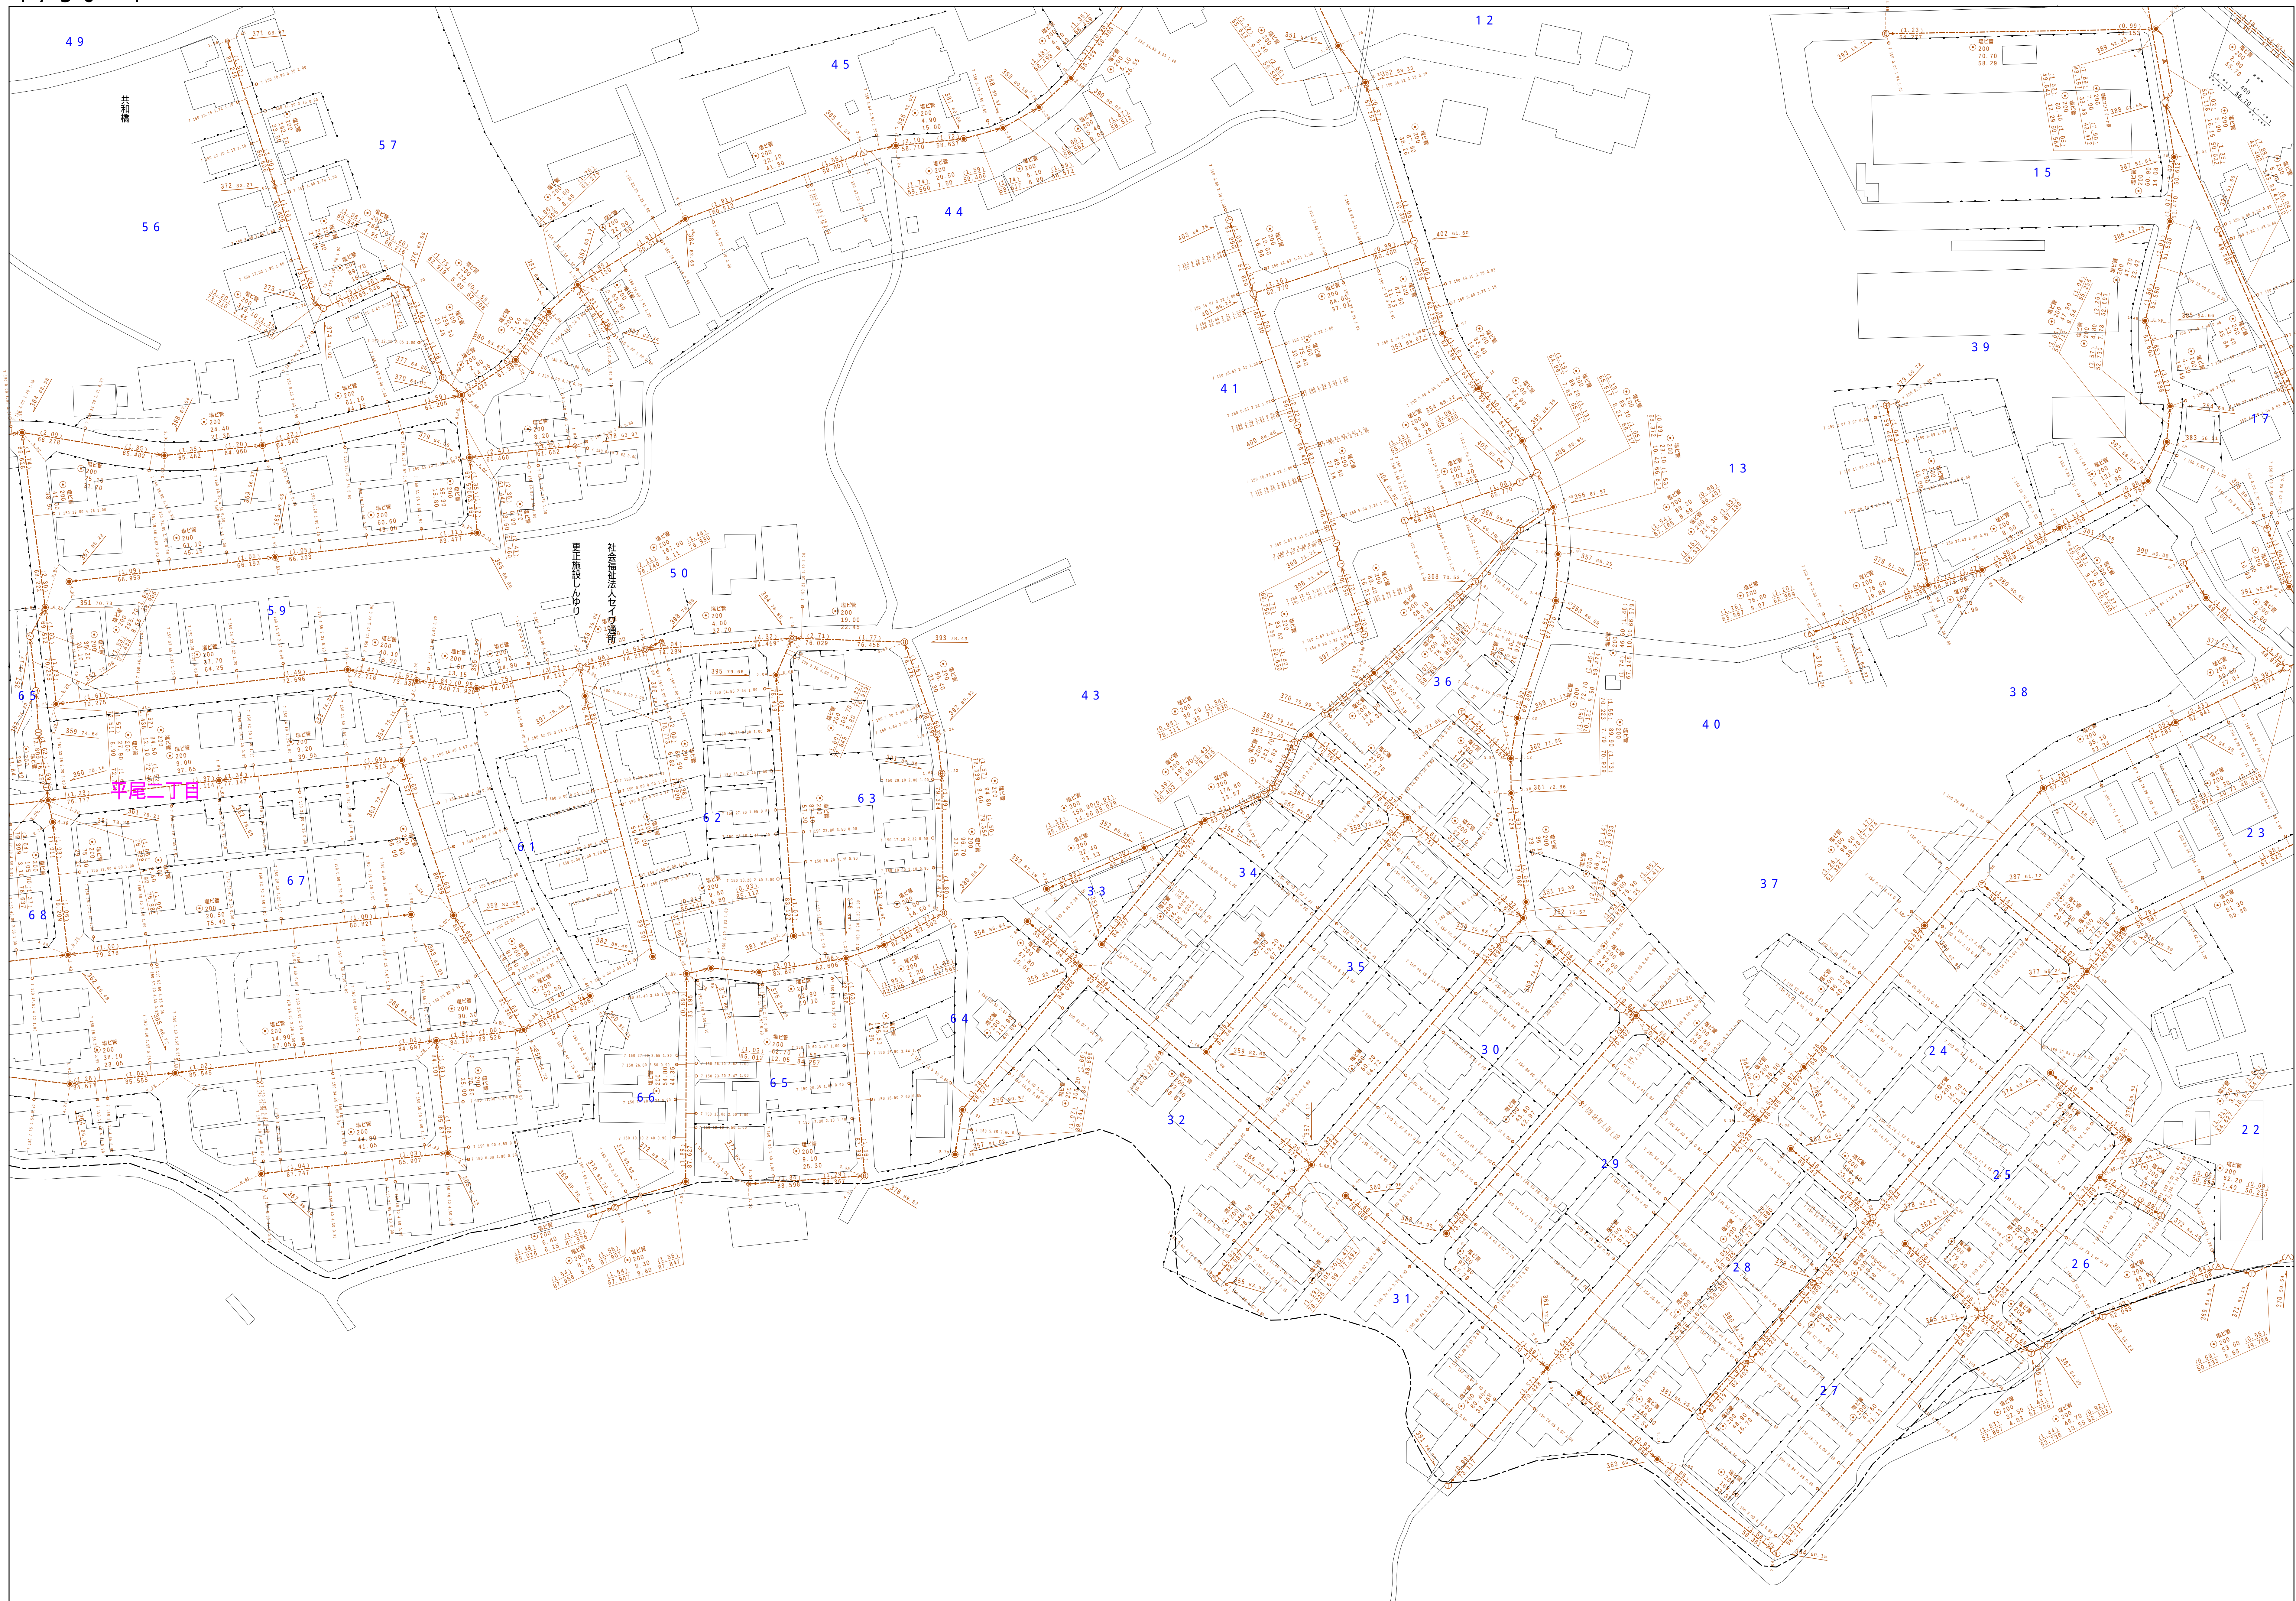